
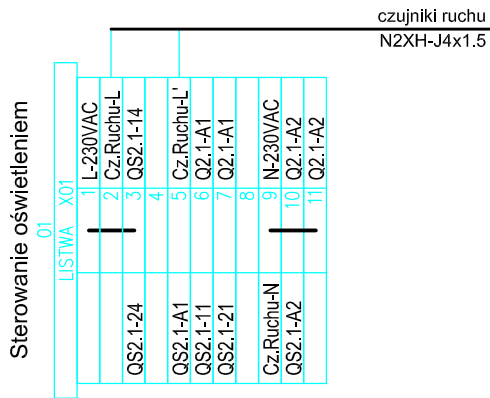


Ark.02 / 01	02	03	04	05	06
Zasilanie 230V	Zasilanie i styki czujników ruchu		Załączenie oświetlenia Załączenie czasowe z czujek ruchu		
			Załączenie obwodu nr 02 w rozdz. TP2/2	Załączenie obwodu nr 02 w rozdz. TR2/2	



OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S					<b>WAW</b> BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK		Obiekt	Przebudowa oddziału chorób wew. w szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku Gdańsk ul. Jana Pawła II 50, Działka nr 62, budynek kategorii XI	
							Inwestor	COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.w Gdańsku 80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 1-6	
FUNKCJA	NAZWISKO	DATA	NR UPRAWNIENI	PODPIS	Podziałka	Opracowanie	Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych		Nr proj.
Projektował	inż. T.Poblocki	07.2016	182/Gd/99		-				
Opracował					Format	Tytuł rys.	Tablice szachtowe TP2/2 i TR2/2. Schemat obwodowy sterowania oświetleniem.		Nr rys.
Sprawił	mgr inż. A. Gwizdała	07.2016	63/Gd/2002		A4				EL3-012