


Uwaga:
- rozdzielnice należy wyposażyc w trójfazowy wskaźnik
zużycia energii elektrycznej typu LE-03MP firmy F&F lub równoważny

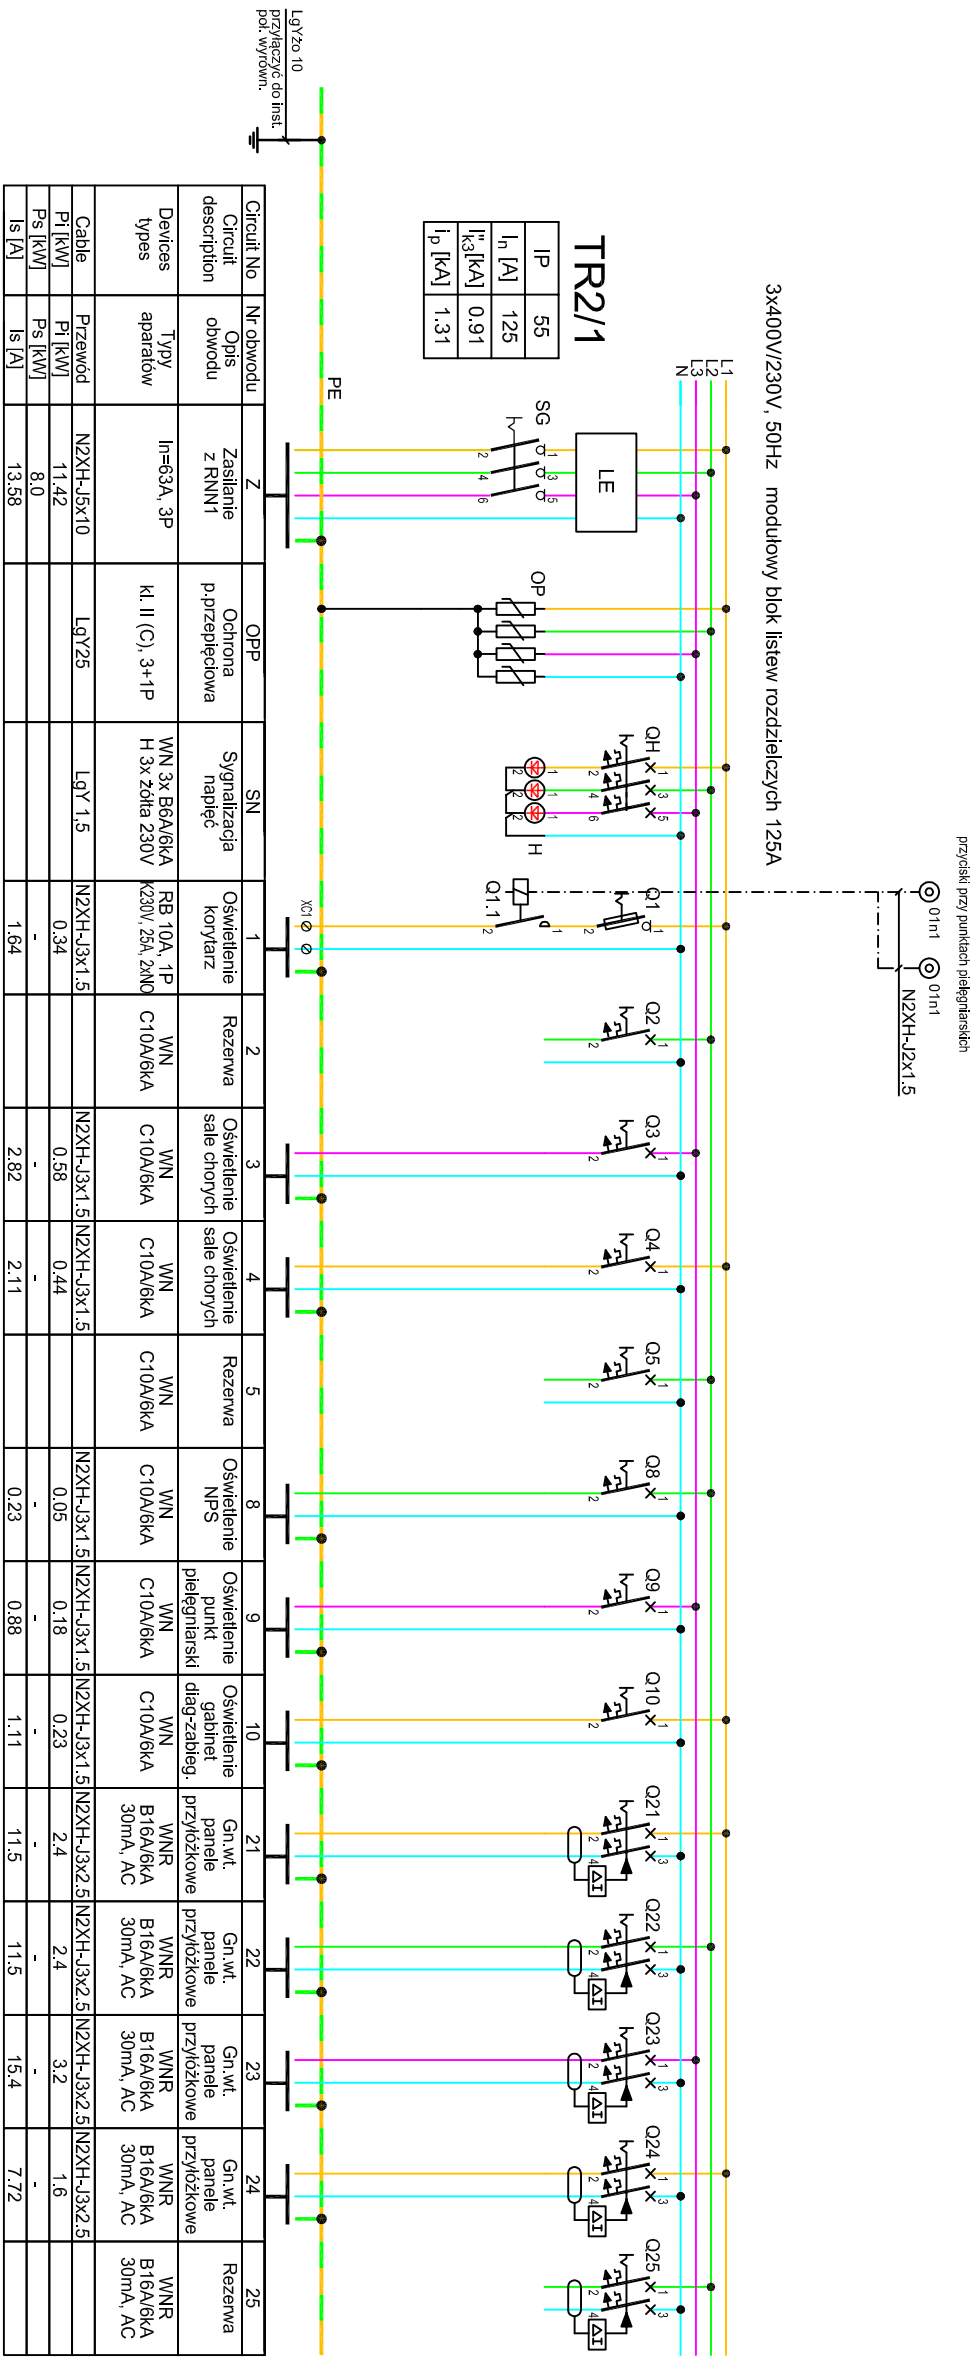

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S															
WAW															
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWIEK															
Obiekt Przebudowa oddziału chorób wew. w szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku Gdańsk ul. Jana Pawła II 50, Działka nr 62, budynek kategorii XI															
Inwestor COPERNICUS Podmiot leczniczy sp. z o.o. w Gdańsku 80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 1-6															
FUNKCJA NAZWIŚKO DATA NR UPRAWNIENI PODPIS															
Projektował inż. T. Pobocki 07.2016 182/Gd/99															
Opracował mgr inż. A. Gwizdała 07.2016 63/Gd/2002															
Sprawdził															
Podziałka -															
Opracowanie Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych															
Format A3 Tytuł rys. Tablica szachtowa TR2/1. Schemat ideowy.															
Nr rys. EL-3-007															